

COURRIER



DE/FROM SERVICE ASSAINISSEMENT
LYONNAISE DES EAUX - LAON

FAX 03.23.20.00.08
Fixe 03 23 26 28 90
Portable 06 77 66 95 69



Centre Hospitalier de Laon
Mr BARTHELME Claude
33 Rue Marcelin Berthelot

02000 LAON

LYONNAISE DES EAUX
CENTRE REGIONAL PICARDIE CHAMPAGNE
13, quater avenue de Coucy - 02200 SOISSONS - France
tél. +33 (0)3 23 93 31 20 - fax +33 (0)3 23 93 31 00
www.lyonnaise-des-eaux.fr



OBJET : RAPPORT DE CONTROLE

DATE : 2012-03-12

Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport de diagnostic de l'immeuble situé au 23 Rue du 13
Octobre sur la commune de Laon.

Vous en souhaitant bonne réception.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Nicolas PATIRAM
Service Assainissement



LYONNAISE DES EAUX
ENTREPRISE REGIONALE
NORMANDIE PICARDIE CHAMPAGNE
Agence Aisne-Chemin de la Croix de Chivy
02000 LAON



**Centre Régional
Picardie - Champagne**
13 quater, Avenue de Coucy
02207 Soissons Cedex
Tél 03 23 93 31 31
Fax 03 23 93 31 00

RAPPORT DE CONTROLE DE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT

N° d'installation : 49834

Date du contrôle : mercredi 7 mars 2012

Occupant de l'installation :
Service de Pédiatrie
23 Rue du 13 Octobre
Laon 02000

Nom et Adresse du propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER
33 RUE MARCELIN BERTHELOT
LAON CEDEX 2001

CONFORMITE DU BRANCHEMENT :

Non conforme EU

Motif de l'enquête : Contractuelle

Nature du réseau : Unitaire

Méthode de contrôle : Au colorant

Nom de l'intervenant : GANDOSSI/GAUDRE



**Centre Régional
Picardie - Champagne**
13 quater, Avenue de Coucy
02207 Soissons Cedex
Tél 03 23 93 31 31
Fax 03 23 93 31 00

Branchement

Etat du branchement :

Ouvrage	Sous-domaine	Accessibilité	Etat	Préconisation
Boite de branchement Eaux Usées	Public	OUI	Présent	Pour information

Equipements raccordés

Raccordement des équipements


Equipement	Localisation	Raccordé à	Préconisation
Evacuation EU 1	Toutes	Réseau unitaire	Pour information
Lavabo	1er étage	Non renseigné	Le rejet doit être dirigé vers le réseau unitaire
WC	Rez de chaussée gauche	Non renseigné	Le rejet doit être dirigé vers le réseau unitaire
Gouttière(s)	Toutes	Caniveau	Pour information
Gouttière(s)	Cour	Non renseigné	Le rejet doit être dirigé vers le réseau unitaire

Commentaire sur l'installation :

- Prévoir de raccorder les gouttières de la cour arrière au réseau unitaire.
- Prévoir de raccorder le lavabo de l'étage et le WC du rez de chaussée avant gauche au réseau unitaire.




Centre Régional
 Picardie - Champagne
 13 quater, Avenue de Coucy
 02207 Soissons Cedex
 Tél 03 23 93 31 31
 Fax 03 23 93 31 00

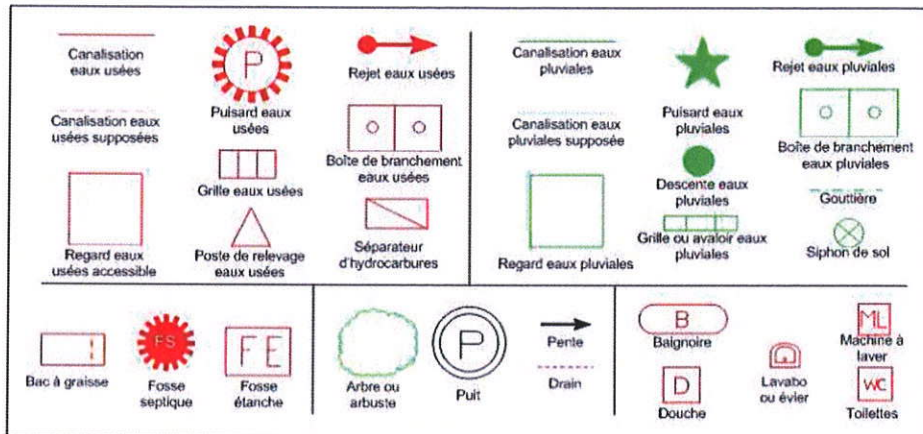



**Centre Régional
Picardie - Champagne**
13 quater, Avenue de Coucy
02207 Soissons Cedex
Tél 03 23 93 31 31
Fax 03 23 93 31 00

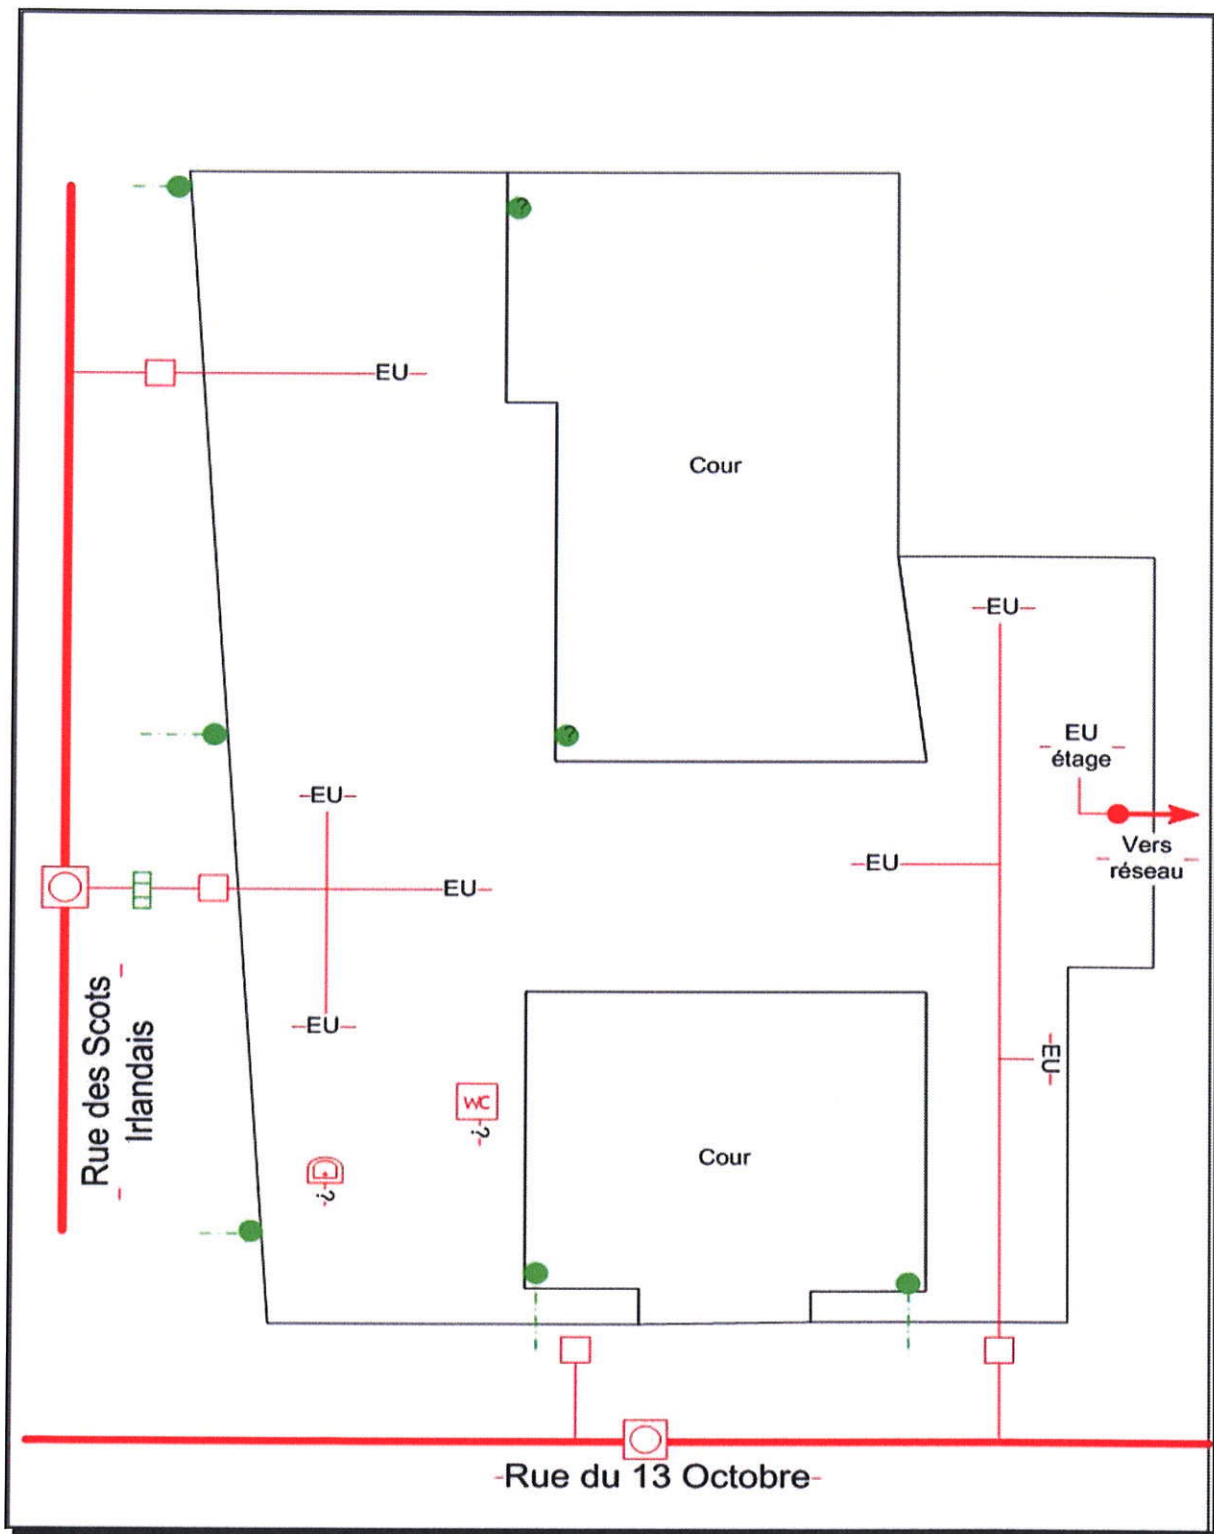

IMPORTANT

Ce rapport a été établi avec des éléments visibles et disponibles le jour du passage des agents enquêteurs.