



①
Communauté d'Agglomération
SAINT-LO AGGLO
Courrier arrivé le
16 JUIN 2023
3681
CS 43708 - 50008 Saint-Lô Cedex

SAINT LO AGGLO
70 Rue Du Neufbourg
50000 SAINT LO

A Saint-Lô, le 09/06/2023

PÔLE ENVIRONNEMENT ET INGÉNIERIE
Direction eau, assainissement, infrastructures
Dossier suivi par : Virginie CHANROUX
02.14.29.00.20 – controle.assainissement@saint-lo-agglo.fr

Objet : Contrôle fonctionnement de l'assainissement collectif – Retour dossier

Madame, Monsieur,

Le prestataire de Saint-Lô Agglo, VEOLIA, a procédé au contrôle de bon fonctionnement de votre installation d'assainissement collectif.

A la suite de cette visite, j'ai l'honneur de vous communiquer le rapport.

Vous recevrez prochainement de la trésorerie de Saint-Lô l'avis de sommes à payer correspondant à cette prestation.

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sincères salutations.

Le président de Saint-Lô Agglo

Raccordement aux réseaux d'assainissement CERTIFICAT DE CONFORMITÉ



SAINT-LÔ AGGLO
70 rue Du Neufbourg

50000 SAINT LO

Territoire Manche-Orne
rue Jules Vallès
50 000 Saint-Lô
Tél. : 02.33.77.41.37
manche-cabn.eau-nrm@veolia.com

Conformité délivrée le : 9 juin 2023

Madame, Monsieur,

Suite au contrôle des rejets eaux usées et eaux pluviales effectué le 7 juin 2023 à l'adresse suivante :

*101 Rue De Tocqueville
50000 Saint-Lô*

Nous vous informons qu'à ce jour du 9 juin 2023, les installations intérieures acheminent correctement les effluents au réseau collectif d'eaux usées, selon les prescriptions du règlement de service, sous réserve qu'aucun ouvrage non signalé ou enterré ne demeure raccordé au réseau d'assainissement collectif.

Vous trouverez ci-joint le schéma de principe indicatif de l'installation.


Le présent certificat de conformité ne sera pas opposable à VEOLIA si des infractions venaient à être décelées ultérieurement et sous réserve que les gouttières à destination indéterminée ne s'évacuent pas au réseau collectif des eaux usées.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du prestataire



Le Président de Saint-Lô Agglo

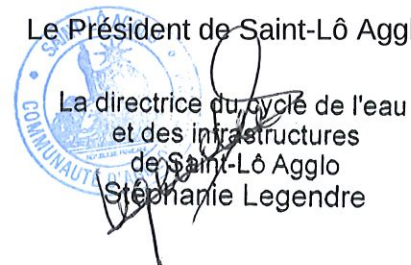

La directrice du cycle de l'eau
et des infrastructures
de Saint-Lô Agglo
Stéphanie Legendre

Certificat de conformité valable 3 ans

Installation: 101 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Constat délivré le: 09/06/2023

Commune: 50000 SAINT LO

Réf dossier SLA-AC-2023-0419

Cadastre: 000CR0394

Construction : Industriel

Motif du contrôle : Vente

Type réseau: Eaux Usées

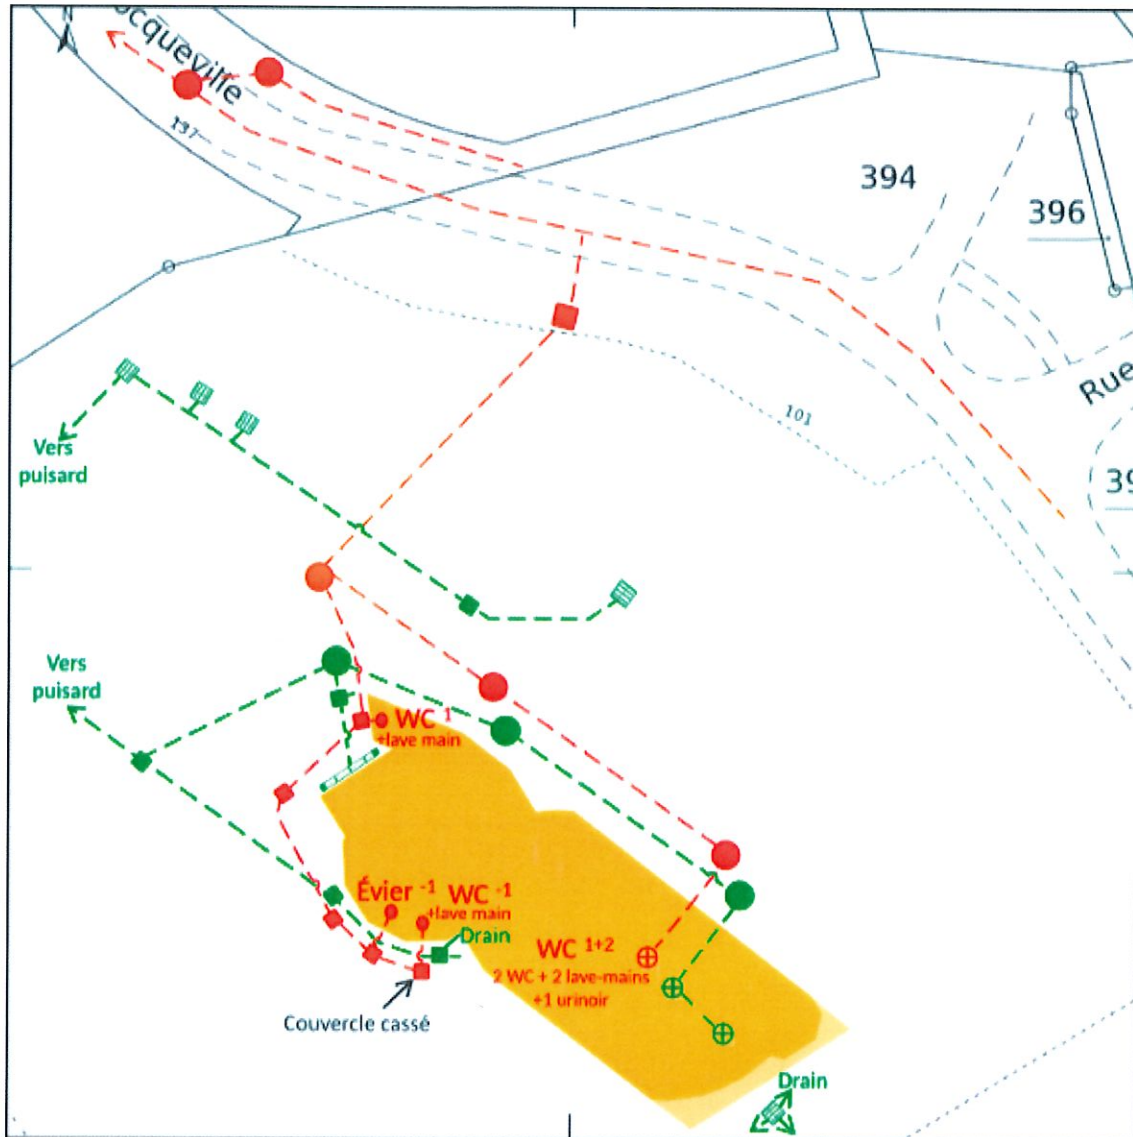


Schéma sans échelle (vue de dessus)

CONCLUSION:

La propriété est raccordée de façon conforme au réseau d'assainissement collectif

Le regard de visite des eaux usées en limite de propriété est accessible

LEGENDE:

- | | | | |
|---|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Réseau Eaux Usées | Siphon | Réseau Eaux Pluviales | Siphon de sol |
| Regard de visite Eaux usées | Siphon de sol | Regard de visite Eaux Pluviales | Grille avaloir au sol Eaux Pluviales |
| Colonne descendante Eaux usées | | Descente de tuyères Eaux | Poste de Relèvement |
| - - - Trait pointillé = réseau non visible (cheminement indéterminé ou selon les dires du propriétaire) | | — Trait continu = réseau visible | |
- Les chiffres inscrits en exposant (-1, 0, 1, 2...) correspondent aux étages du logement